




# 陈巴尔虎旗疾病预防控制中心 检测报告

陈旗疾控检（2025）SZ 第 082 号

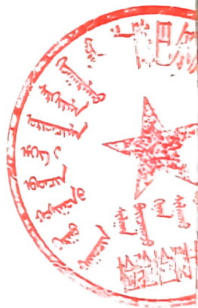

样品名称：生活饮用水（出厂水）

委托单位：/

受检单位：陈巴尔虎旗巴彦库仁镇圣泉自来水  
有限公司

联系方式：萨日盖 13204868721

报告日期：2025 年 4 月 24 日



# 检验检测报告说明

- 1、本中心保证检验检测的公正性，并保证质量、提高效率，为您提供优质服务。对受检(委托)单位的商业信息、技术文件、检验检测报告等严格保密。
- 2、检验检测报告无检验检测单位专用章或检验检测单位公章、骑缝章、编制者、审核者、签发者签字，或经涂改增删均无效。
- 3、接受委托、送检的样品，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品，结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。
- 4、收到样品后，一般情况下为十五个工作日出具检验检测报告，特殊情况下经双方协商后另议。
- 5、若对本检验检测报告有异议，请于收到报告后十五个工作日内向本单位提出，逾期不予受理。
- 6、本检验检测报告一式二份，一份交送检单位，一份由我单位存档，本报告结果只对本送检样品的检验项目负责。
- 7、未经本中心书面批准，不得复制本报告，经同意复制的检验检测报告复印件未重新加盖“检验检测专用章”或“公章”无效。

地址：陈巴尔虎旗巴彦库仁镇莫日格勒东街 56 号

邮编：021500


电话：0470-6712498

陈巴尔虎旗疾病预防控制中心

检验检测报告书

陈旗疾控检(2025)SZ第082号

共4页第1页
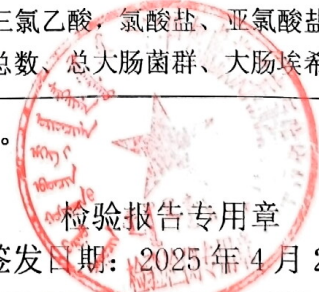
|         |  |       |                     |
|---------|--|-------|---------------------|
| 样品名称    | 生活饮用水(出厂水)   | 样品编号  | 202504-SJ-002       |
| 委托单位    | /  | 检验目的  | 水质监测                |
| 受检单位    | 陈巴尔虎旗巴彦库仁镇圣泉自来水有限公司  | 详细地址  | 陈巴尔虎旗巴彦库仁镇圣泉自来水有限公司 |
| 采样日期    | 2025年4月10日   | 商 标   | /                   |
| 采样地点    | 陈巴尔虎旗巴彦库仁镇圣泉自来水有限公司  | 采 样 人 | 钱志强                 |
| 收样日期    | 2025年4月10日   | 样品数量  | 500ML×3             |
| 样品状态及包装 | 液体、包装完整无破损   | 检测日期  | 2025.4.10-2025.4.22 |
| 检验温度    | 22℃-25℃  | 检验湿度  | 42%RH-48%RH         |
| 采样方法    | 《生活饮用水标准检验方法第2部分：水样的采集与保存》<br>GB/T 5750.2-2023   |       |                     |
| 评价依据    | GB5749-2022 生活饮用水卫生标准  |       |                     |
| 检 测 依 据 | GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 感官形状和物理指标<br>GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标<br>GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 金属指标<br>GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标<br>GB/T5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 有机物指标<br>GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标<br>GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标<br>GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 |       |                     |
| 检 验 项 目 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐氮、氨(以N计)、铝、铁、锰、铜、锌、高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)、砷、镉、铬(六价)、汞、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、游离氯、总氯、二氧化氯、臭氧、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌  |       |                     |
| 评 定 结 论 | 共检测28项,合格28项,不合格0项。<br>检验项目检测结果见下表<br><br><div style="text-align: right;"> <br/>                     检验报告专用章<br/>                     签发日期: 2025年4月24日                 </div>  |       |                     |
| 备 注     |  |       |                     |

编制人: 杨淑君

审核人: 姚宝亮

签发人: 武宇辉

*杨淑君*

*姚宝亮*

*武宇辉*

陈巴尔虎旗疾病预防控制中心  
**检验检测报告**

陈旗疾控检（2025）SZ 第 082 号

共 4 页第 2 页

| 序号 | 检测项目       | 单位        | 检测值     | 标准值    | 单项判定 |
|----|------------|-----------|---------|--------|------|
| 1  | 总大肠菌群      | CFU/100mL | 未检出     | 不应检出   | 合格   |
| 2  | 大肠埃希氏菌     | MPN/100ml | 未检出     | 不应检出   | 合格   |
| 3  | 菌落总数       | CFU/mL    | 0       | ≤100   | 合格   |
| 4  | 砷          | mg/L      | <0.001  | ≤0.01  | 合格   |
| 5  | 镉          | mg/L      | <0.0005 | ≤0.005 | 合格   |
| 6  | 铬（六价）      | mg/L      | <0.004  | ≤0.05  | 合格   |
| 7  | 铅          | mg/L      | <0.0025 | ≤0.01  | 合格   |
| 8  | 汞          | mg/L      | 0.00014 | ≤0.001 | 合格   |
| 9  | 氰化物        | mg/L      | <0.002  | ≤0.05  | 合格   |
| 10 | 氟化物        | mg/L      | <0.10   | ≤1.0   | 合格   |
| 11 | 硝酸盐（以 N 计） | mg/L      | <0.15   | ≤10    | 合格   |
| 12 | 三氯甲烷       | mg/L      | /       | ≤0.06  | /    |
| 13 | 一氯二溴甲烷     | mg/L      | /       | ≤0.1   | /    |
| 14 | 二氯一溴甲烷     | mg/L      | /       | ≤0.06  | /    |
| 15 | 三溴甲烷       | mg/L      | /       | ≤0.1   | /    |

注：本报告单一式二份，第一份检测机构存档，第二份联交送检单位，本报告结果只对送检样品的检验项目负责，该报告单复印无效。地址：巴彦库仁镇莫日格勒东街 56 号电话：0470—6712498

陈巴尔虎旗疾病预防控制中心  
**检验检测报告书**

陈旗疾控检（2025）SZ 第 082 号

共 4 页第 3 页

| 序号 | 检测项目  | 单位   | 检测值    | 标准值     | 单项判定 |
|----|-------|------|--------|---------|------|
| 16 | 三卤甲烷  | -    | /      | ≤1      | /    |
| 17 | 二氯乙酸  | mg/L | /      | ≤0.05   | /    |
| 18 | 三氯乙酸  | mg/L | /      | ≤0.1    | /    |
| 19 | 溴酸盐   | mg/L | /      | ≤0.01   | /    |
| 20 | 亚氯酸盐  | mg/L | /      | ≤0.7    | /    |
| 21 | 氯酸盐   | mg/L | /      | ≤0.7    | /    |
| 22 | 色度    | 度    | 5      | ≤15     | 合格   |
| 23 | 浑浊度   | NTU  | 0.24   | ≤1      | 合格   |
| 24 | 臭和味   | -    | 无异臭、异味 | 无异臭、异味  | 合格   |
| 25 | 肉眼可见物 | -    | 无      | 无       | 合格   |
| 26 | PH    | -    | 7.1    | 6.5~8.5 | 合格   |
| 27 | 铝     | mg/L | 0.023  | ≤0.2    | 合格   |
| 28 | 铁     | mg/L | <0.3   | ≤0.3    | 合格   |
| 29 | 锰     | mg/L | <0.1   | ≤0.1    | 合格   |
| 30 | 铜     | mg/L | <0.2   | ≤1.0    | 合格   |

注：本报告单一式二份，第一份检测机构存档，第二份联交送检单位，本报告结果只对送检样品的检验项目负责，该报告单复印无效。地址：巴彦库仁镇莫日格勒东街 56 号电话：0470—6712498

陈巴尔虎旗疾病预防控制中心  
**检验检测报告书**

陈旗疾控检(2025)SZ第082号

共4页第4页

| 序号 | 检测项目            | 单位   | 检测值   | 标准值                           | 单项判定 |
|----|-----------------|------|-------|-------------------------------|------|
| 31 | 锌               | mg/L | <0.05 | ≤1.0                          | 合格   |
| 32 | 氯化物             | mg/L | 5.36  | ≤250                          | 合格   |
| 33 | 硫酸盐             | mg/L | 1.1   | ≤250                          | 合格   |
| 34 | 溶解性总固体          | mg/L | 99    | ≤1000                         | 合格   |
| 35 | 总硬度             | mg/L | 84    | ≤450                          | 合格   |
| 36 | 高锰酸盐指数<br>(以O计) | mg/L | 2.45  | ≤3                            | 合格   |
| 37 | 氨(以N计)          | mg/L | <0.02 | ≤0.5                          | 合格   |
| 38 | 游离氯             | mg/L | 0.54  | 出厂水: 0.3~2<br>末梢水: 0.05~2     | 合格   |
| 39 | 总氯              | mg/L | /     | 出厂水: 0.5~3<br>末梢水: 0.05~3     | /    |
| 40 | 二氧化氯            | mg/L | /     | 出厂水: 0.1~0.8<br>末梢水: 0.02~0.8 | /    |
| 41 | 臭氧              | mg/L | /     | 出厂水: ≤0.3<br>末梢水: 0.02~0.3    | /    |

以下空白

注: 本报告单一式二份, 第一份检测机构存档, 第二份联交送检单位, 本报告结果只对送检样品的检验项目负责, 该报告单复印无效。地址: 巴彦库仁镇莫日格勒东街56号 电话: 0470—6712498